Hotel am Vitalpark

In der Leineaue 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel: +49 (0) 3606 66370
Fax: +49 (0) 3606 6637999
info@hotel-am-vitalpark.bestwestern.de
www.hotel-am-vitalpark.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. November 2022 erhoben.

Fotos zur Einrichtung

Hotel am Vitalpark
in Heilbad
Heiligenstadt

©Denis Puffky

Parkplatz am Hoteleingang

Parkplatz am Hoteleingang

Parkplatz am
Hoteleingang

©Denis Puffky

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 280 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg ab Parkplatz und Bushaltestelle

Weg ab Parkplatz
und Bushaltestelle

©Denis Puffky

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Bus-Haltestelle Hotel am Vitalpark

Bus-Haltestelle Hotel am Vitalpark

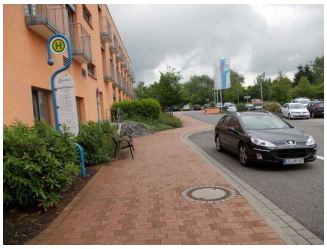

Bus-Haltestelle
Hotel am Vitalpark

©Denis Puffky

Bus-Haltestelle
Hotel am Vitalpark

©Denis Puffky

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg ab Parkplatz und Bushaltestelle

Weg ab Parkplatz
und Bushaltestelle

©Denis Puffky

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Hoteleingang

Hoteleingang

Hoteleingang

©Denis Puffky

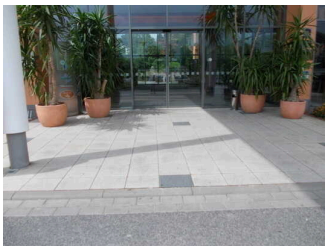

Automatiktür am
Hoteleingang

©Denis Puffky

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 207 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg ab Parkplatz und Bushaltestelle

Weg ab Parkplatz
und Bushaltestelle

©Denis Puffky

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Wege in der Hotel-Lobby

Wege in der Hotel-
Lobby

©Denis Puffky

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Rezeption

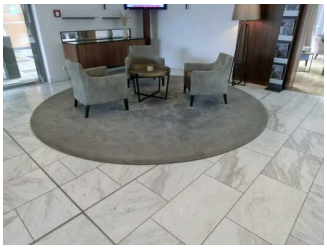

Rezeption und Hotel-
Lobby

©Denis Puffky

Automatiktür zur
Rezeption

©Denis Puffky

Rezeption

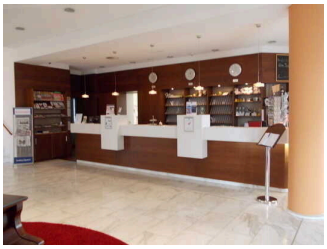

Rezeption

©Denis Puffky

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 145 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Hotel-Lobby

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 198 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 800 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 900 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: Doppelflügeltür ab Rezeption zur Terrasse: Türbreite = 87 cm, Schwelle = 2 cm.

Treppe hinter der Rezeption

Treppe hinter der Rezeption

©Denis Puffky

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

Tastatur im Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

©Denis Puffky

Wegweiser im Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

©Denis Puffky

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 45 cm.

Anmerkungen für den Gast: Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5 (ohne Rezeption)

Flur/Weg/Gang innen

Wege in der Hotel-Lobby

Wege in der Hotel-Lobby

©Denis Puffky

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg ab Rezeption bis zu Aufzug oder Treppe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 185 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/Vitalpark

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/ Vitalpark

©Denis Puffky

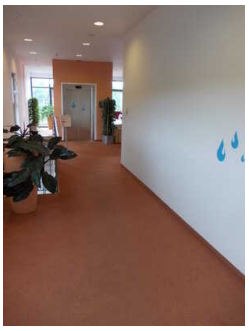

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/ Vitalpark

©Denis Puffky

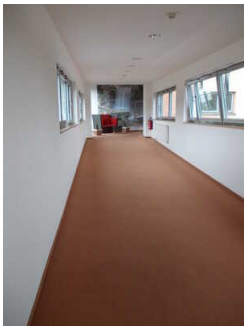

Auf dem Weg eine 6 % Schräge auf 30 m Länge und 3 m Breite.

©Denis Puffky

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/ Vitalpark

©Denis Puffky

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 200 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg befindet sich eine 6 %-Schräge (siehe Foto), 30 m lang, 3 m breit.

Gastronomie

Frühstücksraum

©Denis Puffky

Restaurant Theodor Storm

©Denis Puffky

Speiseraum

Frühstücksraum

Tür Frühstücksraum

©Denis Puffky

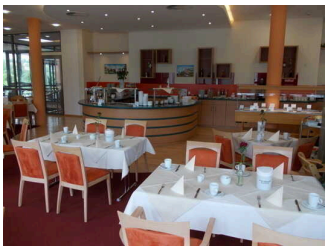

Frühstücksraum

©Denis Puffky

Frühstücksraum mit Terrasse

©Denis Puffky

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 134 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 26 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Flügeltüren zur Terrasse je 102 cm breit, Türschwelle = 2 cm.

Restaurant Theodor Storm

Tür Restaurant Theodor Storm

©Denis Puffky

Speisekarte Restaurant Theodor Storm

©Denis Puffky

Tür zur Terrasse im Restaurant Theodor Storm

©Denis Puffky

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Doppelflügeltür zur Terrasse = 98 cm, Schwelle = 2 cm.

Verbindungstreppe Frühstücksraum und Restaurant

Verbindungstreppe Frühstücksraum und Restaurant

©Denis Puffky

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Diese Treppe ist der direkte Zugang vom Restaurant im Erdgeschoss in den Frühstücksraum in der 1. Etage. Alternativ besteht ein Zugang über die Aufzüge.

Aufzug alle Etagen

Aufzug alle Etagen

©Denis Puffky

Aufzug alle Etagen

©Denis Puffky

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

BREITE der Kabine innen: 150 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/Vitalpark

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/ Vitalpark

©Denis Puffky

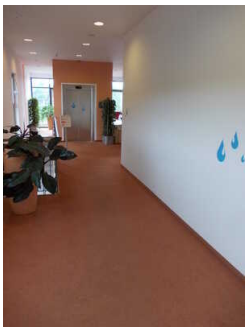

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/ Vitalpark

©Denis Puffky

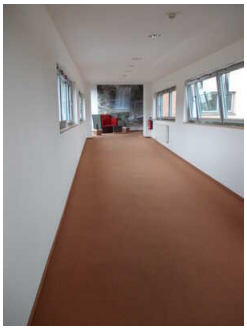

Auf dem Weg eine 6 % Schräge auf 30 m Länge und 3 m Breite.

©Denis Puffky

Weg über Restaurant zum Tagungsbereich/ Vitalpark

©Denis Puffky

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 200 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg befindet sich eine 6 %-Schräge (siehe Foto), 30 m lang, 3 m breit.

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen 1.Etage

©Denis Puffky

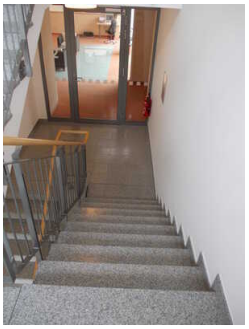

Treppe alle Etagen alternativ zu Aufzug alle Etagen

©Denis Puffky

Öffentliches WC 1.Etage

Taster für Automatiktür Öffentliches WC

©Denis Puffky

Automatiktür Öffentliches WC 1.Etage

©Sylvia Engel

Wickeltisch für Kleinkinder im WC für Menschen mit Behinderungen

©Denis Puffky

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 300 cm tief und 210 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 107 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 157 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 156 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 182 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 15 cm

Treppe alle Etagen

Treppe alle Etagen

©Denis Puffky

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug alle Etagen

Aufzug alle Etagen

©Denis Puffky

Aufzug alle Etagen

©Denis Puffky

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

BREITE der Kabine innen: 150 cm

TIEFE der Kabine innen: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Tür zum Treppenhaus und WC

Automatiktür zum Treppenhaus und WC

©Denis Puffky

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 184 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schlafraum Zimmer Nr. 328

Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

©Denis Puffky

Schlafraum Zimmer Nr. 328

©Denis Puffky

Schlafraum Zimmer Nr. 328

©Denis Puffky

Balkon am Schlafraum Zimmer Nr. 328

©Denis Puffky

Dusche im Zimmer Nr. 328

©Denis Puffky

WC mit Haltegriffen Zimmer Nr. 328

©Denis Puffky

Schlafraum Zimmer 328

Schlafraum Zimmer
328

©Denis Puffky

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 142 cm tief und 103 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 100 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 46 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 299 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 233 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 270 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 55 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es gibt insgesamt 2 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Badezimmer 328

Tür Badezimmer 328

©Denis Puffky

Waschbecken im Badezimmer 328

©Denis Puffky

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 300 cm tief und 99 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 26 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 148 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 223 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 113 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 148 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 113 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Terrasse/Balkon

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 9 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 185 m x 70 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 70 cm breit.

Treppe alle Etagen

Treppe alle Etagen

©Denis Puffky

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

Tastatur im Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

©Denis Puffky

Wegweiser im Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

©Denis Puffky

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 45 cm.

Anmerkungen für den Gast: Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5 (ohne Rezeption)

Flure auf den Zimmeretagen

Flure auf den Zimmeretagen

©Denis Puffky

Flure 2 auf den Zimmeretagen

©Denis Puffky

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 200 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 187 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zum Treppenhaus der Zimmeretagen

Tür zum Treppenhaus der Zimmeretagen

©Denis Puffky

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug alle Etagen

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug zu den Zimmeretagen 1-5

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: nicht in die Therme und die grünen Zimmer (es gibt 3)

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: alle TV haben Audiodeskription

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine elektronische Gästemappe zur Kommunikation.