

## ALPHA HOTEL "Hermann von Salza"

Kurpromenade 1  
99947 Bad Langensalza

Tel: +49 (0)3603-89209-0  
Fax: +49 (0)3603-12249-550

info@alpha-hotel-thueringen.de  
[www.alpha-hotel-thueringen.de](http://www.alpha-hotel-thueringen.de)

### Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Dezember 2018 erhoben.

#### Formulare ohne Teilbereiche

#### Rezeption



Rezeption

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 210 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 122 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 122 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es steht eine Sitzgruppe in der Nähe der Rezeption.

#### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: Tagungsbereich

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Hauptaufzug 1

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Name des Aufzugs: Hauptaufzug 2

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollator

## Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.


Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Parkplätze sind nicht besonders gekennzeichnet.

## Frühstücksrestaurant

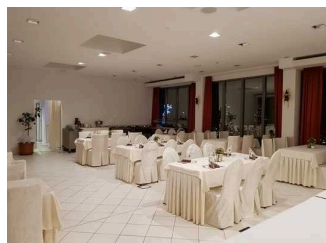

Frühstücksrestaurant



Frühstücksrestaurant



Eingang zum Restaurant



Buffet im Restaurant



Buffet im Restaurant

Zugang zum Speiseraum über: [Hauptaufzug 1 & 2 \(baugleich\)](#), [Treppe zum Frühstücksraum & den Zimmeretagen](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Speiseraum](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 180 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 29 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt ausschließlich Essen vom Buffet

## Zimmer 55



Blick ins Zimmer



Bett im Zimmer 55



Tür zum Bad



Zimmertür

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Rezeption zum Zimmer 55](#)

Tür zum Schlafraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Breite: 160 cm.

Größte Bewegungsfläche im Raum zum Drehen und Wenden mit Gehhilfen bzw. Rollstühlen - Tiefe: 200 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 112 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 66 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 160 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 144 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 160 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 16 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 51 cm.


Breite des Bettes: 180 cm.

Sanitärraum vorhanden: [Sanitärraum im Zimmer 55](#)

Anmerkungen für den Gast: Es gibt im Haus 5 baugleiche Zimmer

# Sanitärraum im Zimmer 55

---

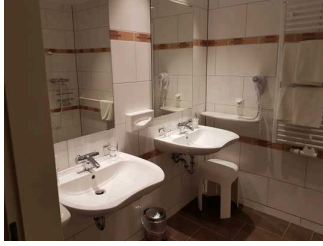

Waschbecken



Toilette



Dusche

Gästebericht - Gehbehinderung/Rollstuhlfahrer - Deutsch

---

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer 55](#)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 110 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 33 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

### **Waschbecken**

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 140 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 15 cm.

## Tagungsraum 2

---



Tagungsraum



Zugang zum  
Tagungsraum

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg im Erdgeschoß Tagungsbereich](#)

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 101 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 500 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sanitärraum vorhanden: [Öffentliches WC im Tagungsbereich](#)

## Eingangsbereich

### Haupteingang

---



Eingangstür



Haupteingang

---

Zugang zum Eingangsbereich über: [Rampe am Haupteingang](#), [Treppe am Haupteingang](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg vom Parkplatz zum Haupteingang](#)

Eingangstür

Die Tür gehört zu:

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.


Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 5 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Schwelle ist abgerundet

## Eingang zum Tagungsbereich

---

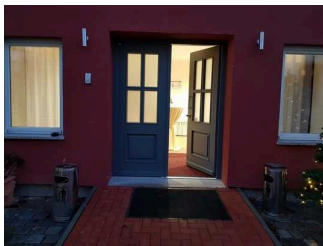

Eingangstür zum  
Tagungsbereich



Zugang zum  
Tagungsbereich

---

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg von der Haupteingang zum Tagungsbereich](#)

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 210 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.



# Öffentliches WC im Tagungsbereich

---



WC und  
Waschbecken



Tür zum WC

---

Die Toilette gehört zu: [Tagungsraum 2](#)

Auf folgende zu nutzende Wege wird hingewiesen: [Weg im Erdgeschoß Tagungsbereich](#)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Maximale lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 15 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 88 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 157 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 137 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 79 cm

Länge des linken Haltegriffs: 65 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Höhe des rechten Haltegriffs: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 69 cm

### **Waschbecken**

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 137 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 157 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

### **Weg außen**

#### **Weg vom Parkplatz zum Haupteingang**

Über den Weg sind zu erreichen: [Haupteingang](#)

Der Weg führt über: [Rampe am Haupteingang](#), [Treppe am Haupteingang](#)

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Weg von der Haupteingang zum Tagungsbereich

---



Zugang zum Tagungsbereich



Weg zwischen den Gebäuden

---

Über den Weg sind zu erreichen: [Eingang zum Tagungsbereich](#)

Der Weg führt über: [Treppe am Haupteingang](#), [Rampe am Haupteingang](#)

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Aufzug

### Hauptaufzug 1 & 2 (baugleich)

---



Bedienfeld



Aufzug Einstieg



Aufzugtür



Bedienfeld innen



Aufzug Ausstieg



Bedienfeld innen

---

Über den Aufzug sind zu erreichen: [Frühstücksrestaurant](#)

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 240 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 200 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 250 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 250 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 60 cm

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 110 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

## Aufzug im Tagungsbereich



Bereich vor dem Aufzug



Aufzug innen



Bedienfeld

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 67 cm

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 120 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 88 cm

## Rampe am Haupteingang

---



Rampe am Eingang



Rampe am Eingang

---

Über die Rampe sind zu erreichen: [Haupteingang](#)

Maximale Längsneigung der Rampe: 7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 150 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 5 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 160 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 160 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Alternative zur Rampe: [Treppe am Haupteingang](#)

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppe am Haupteingang

---



Treppe am  
Haupteingang

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Haupteingang](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Rampe am Haupteingang](#)

### Treppe zum Frühstücksraum & den Zimmeretagen

---



Treppenhaus

---

Über die Schwelle / Stufe / Treppe sind zu erreichen: [Frühstücksrestaurant](#)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 80

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Hauptaufzug 1 & 2 \(baugleich\)](#)

### Treppe im Tagungsbereich

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Alternative zur Schwelle / Stufe / Treppe: [Aufzug im Tagungsbereich](#)

### Flur/Weg/Gang innen

#### Weg von der Rezeption zum Speiseraum

---



Restauranttür



Ausstieg am Restaurant



Weg vor der Rezeption



Einstieg am Aufzug

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Frühstücksrestaurant](#)

Der Flur / Weg / Durchgang führt über: [Hauptaufzug 1 & 2 \(baugleich\)](#), [Treppe zum Frühstücksraum & den Zimmeretagen](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Weg im Erdgeschoß Tagungsbereich

---



Weg im Erdgeschoss



Wegabschnitt zu den Toiletten



Wegabschnitt zu den Toiletten

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Tagungsraum 2](#), [Öffentliches WC im Tagungsbereich](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 16 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Vom Eingang zur Rezeption

---



Weg zur Rezeption



Rezeption

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Rezeption](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m



Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

## Weg von der Rezeption zum Zimmer 55

---



Weg zum Zimmer

---

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer 55](#)

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.