



Prüfbericht



Abbildung 1: Hotel zur Post

Hotel zur Post

Anschrift

Hotel zur Post
Dorfplatz 14
83101 Rohrdorf

Kontaktdaten

Tel.: 08032-1830
E-Mail: hotel@post-rohrdorf.de
Web: www.post-rohrdorf.de



Prüfergebnis

Das **Hotel zur Post** wurde im Februar 2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen vom **Februar 2014 bis Januar 2017** führen.

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.



Informationen zur Barrierefreiheit

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Grundsätzlich werden Daten zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen erfasst.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Informationen:


- Auf der Internetseite werden Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer bereitgehalten
- Haltegriffe für die Benutzung des WC´s oder der Dusche werden nach Bedarf bereit gestellt
- Es gibt insgesamt fünf barrierefreie Zimmer
- Es dürfen Assistenzhunde mitgebracht werden
- Ein öffentliches Behinderten-WC befindet sich im 3. Obergeschoss
- Es gibt bei einem akustischen Alarm, ein zusätzliches, optisch wahrnehmbares Blinksignal
- Es können Lesehilfen ausgeliehen werden

Parkplatz:

- Es gibt zahlreiche öffentliche Parkplätze die sich direkt vor dem Hotel befinden
- Ein Behinderten-PKW-Stellplatz ist nicht gekennzeichnet oder ausgewiesen

Außenwege:

- Die Bodenoberfläche im Außenbereich ist gut begeh- und befahrbar
- Die Entfernung vom Parkplatz zum Haupteingang beträgt 20 m
- Als Zugang für Rollstuhlfahrer ist eine Rampe mit einer Länge von 12 m installiert
- Die Rampe hat eine maximale Längsneigung von 21 % auf einer Länge von 2 m. Die restliche Steigung der Rampe beträgt 6 %
- Die geringste Durchgangsbreite des Weges beträgt 150 cm
- Alternativ erfolgt der Zugang über eine Treppe mit 3 Stufen (Stufenhöhe 16,5 cm)

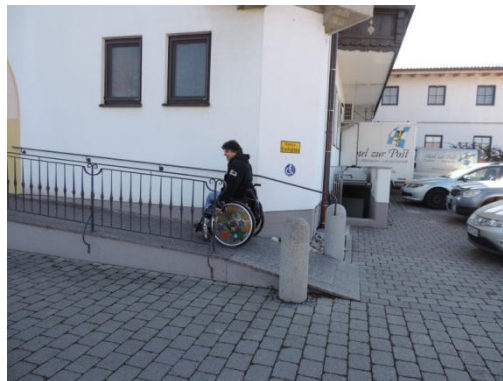

Haupteingang:

- Eingangsbereich ist ausreichend kontrastierend gestaltet
- Die lichte Durchgangsbreite der Tür beträgt 108 cm

Rezeption:

- Der Tresen der Rezeption ist 115 cm (Oberkante) hoch
- Vor der Rezeption befindet sich ein Sanitärraum (hier gibt es den Hinweis auf das barrierefreie WC im 3. OG)
- Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikation im Sitzen vorhanden
- Die Bewegungsfläche vor dem Tresen beträgt 150 cm x 150 cm

Frühstücksraum:

- Der Zugang zur Gastronomie erfolgt über eine Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von 90 cm
- Es sind ca. 40 Tische vorhanden, die in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sind
- Die Speisekarte ist in Großschrift gestaltet

Weg zu den Zimmern:

- Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 80 cm
- Die Breite der Kabine beträgt 107 cm und die Tiefe 140 cm
- Die Höhe der Anforderung der Aufzugstaste beträgt 147 cm
- Alternativ erfolgt der Zugang über eine Treppe mit 23 Stufen (Weg EG bis 1. OG)
- An der Treppe ist an beiden Seiten ein Handlauf angebracht
- Die Kanten der Treppenstufen sind kontrastreich gestaltet und mit Markierungen versehen



Zimmer 108:

- Die lichte Durchgangsbreite der Tür zum Zimmer beträgt 80 cm. Die Türschwelle ist 1 cm hoch
- Die Breite neben dem Bett beträgt links 67 cm und rechts 74 cm
- Die kleinste Bewegungsfläche vor Bedienelementen beträgt 150 cm (Breite) und 108 cm (Tiefe)
- Es sind frei verfügbare Steckdosen und Lichtschalter in der Nähe des Bettes vorhanden
- Die maximale Höhe der Liegefläche der Matratze liegt bei 54 cm
- Im Zimmer ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden
- Der Zugang zur Terrasse weist eine Schwelle von 7 cm auf



Sanitärraum im Zimmer 108:

- Die Tür zum WC weist eine lichte Breite von 81 cm auf
- Die Breite neben dem WC beträgt links 90 cm und rechts 31 cm
- Es können bei Bedarf mobile Haltegriffe befestigt werden
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm weniger als 30 cm unterfahrbar
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich
- Es steht ein Duschstuhl zur Verfügung
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 87 cm (Breite) x 88 cm (Tiefe)





Zimmer 102:

- Die lichte Durchgangsbreite der Tür zum Zimmer beträgt 81 cm. Die Türschwelle ist 1,7 cm hoch
- Die Breite neben dem Bett beträgt links 90 cm und rechts 91 cm
- Die kleinste Bewegungsfläche vor Bedienelementen beträgt 150 cm (Breite) und 150 cm (Tiefe)
- Es sind frei verfügbare Steckdosen und Lichtschalter in der Nähe des Bettes vorhanden
- Die maximale Höhe der Liegefläche der Matratze liegt bei 52 cm
- Im Zimmer ist ein Fernseher mit Videotext vorhanden

Sanitärraum im Zimmer 102:

- Die Tür zum WC weist eine lichte Breite von 80,5 cm auf
- Die Breite neben dem WC beträgt links 105 cm und rechts 14 cm
- Es können bei Bedarf mobile Haltegriffe befestigt werden
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar
- Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Dusche und dem angrenzenden Bodenbereich beträgt 0,5 cm
- Es steht ein Duschstuhl zur Verfügung
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 89 cm (Breite) x 89 cm (Tiefe)

Öffentliches Behinderten-WC im 3. Obergeschoss:

- Die Eingangstür zum WC ist mit einem Rollstuhlfahrer-Piktogramm gekennzeichnet
- Die WC-Tür weist eine lichte Breite von 81 cm auf. Die Durchgangsbreite der Tür zum WC beträgt 93 cm
- Die Breite neben dem WC beträgt links 43,5 cm und rechts 119 cm
- Es sind auf der linken und rechten Seite klappbare Haltegriffe installiert, die in einer Höhe von 85 cm angebracht sind
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm in einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar
- Es ist eine Notrufschnur als Alarmauslöser vorhanden, deren Ende sich in einer Höhe von 83 cm befindet
- Im Zwischenraum befindet sich ein Wickeltisch für Kleinkinder. Die Bewegungsfläche vor dem Wickeltisch beträgt 86 cm (Breite) und 150 cm (Tiefe)



Hinweis:

Die Evaluierung und Erarbeitung der Hinweise zur Barrierefreiheit erfolgte durch die NatKo.

